

[] | *heckert/de/fems/apps/App.TimeOfUseTariff.AncillaryCosts.png*

FEMS App Zeitvariable Netzentgelte

Version:2025.10.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. FEMS App Zeitvariable Netzentgelte — Beschreibung	2
3. Installation der App	2
3.1. Konfiguration	2
4. Kontakt	5

1. Einleitung

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App Zeitvariable Netzentgelte« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

2. FEMS App Zeitvariable Netzentgelte — Beschreibung

Die FEMS App Zeitvariable Netzentgelte ermöglicht die Nutzung zeitvariabler Netzentgelte in Verbindung mit einem festen, konstanten Stromtarif.

3. Installation der App

Mit der Bestellung der »FEMS App Zeitvariable Netzentgelte« haben Sie einen 16-stelligen Lizenzschlüssel erhalten. Mittels diesem Lizenzschlüssel können Sie die App eigenständig im EMS App Center einlösen.

Eine Anleitung zur Vorgehensweise finden Sie [hier](#).

Während der Installation muss die FEMS App Zeitvariable Netzentgelte konfiguriert werden.

3.1. Konfiguration

Zeitvariable Netzentgelte

Alias* Zeitvariable Netzentgelte

Maximaler Netzbezug durch Speicherbeladung 20000 Watt

Fester Stromtarif* Cent/kWh

Bruttopreis pro kWh ohne Netzentgelte

Bitte wählen Sie Ihren Netzbetreiber aus:* ▼

Der hier angegebene feste Strompreis addiert mit den unten angegebenen zeitvariablen Netzentgelte, ergibt den hier errechneten Brutto-Strompreis

APP INSTALLIEREN

Abbildung 1. Konfiguration der App

1. Wählen Sie unter *Maximaler Netzbezug durch Speicherbeladung* die maximale Speicherbeladung.
2. Geben Sie bei *Fester Stromtarif* den Bruttopreis/kWh ohne Netzentgelte ein.
3. Im Dropdown-Menü *Netzbetreiber* muss einer der vordefinierten Netzbetreiber ausgewählt werden:

Bitte wählen Sie Ihren Netzbetreiber aus:*

- ☐ MIT Netz
- ☒ SH Netz
- ☐ Westnetz
- ☐ E.DIS
- ☐ Avacon
- ☐ LEW
- ☐ TE Netze
- ☐ Netze ODR
- ☐ Andere

CANCEL OK

Abbildung 2. Auswahl des Netzbetreibers



Sollte Ihr Netzbetreiber nicht dabei sein, kann dieser über die Auswahl *Andere* über die Netzentgelte selbst eingefügt werden.

4. Wenn Sie *Andere* wählen, müssen in diesem Fenster die Zeitfenster für die NT (Niedriglasttarifstufe) und für die HT (Hochlasttarifstufe) eingetragen werden:

2025 Netzentgelte

Bitte Zeitfenster für NT (Niedriglasttarifstufe) und HT (Hochlasttarifstufe) eintragen. Für Zeiten ohne Eintrag gilt ST (Standardtarifstufe)

Preisartikel	
Hochlasttarifstufe	0 Cent/kWh
Niedriglasttarifstufe	0 Cent/kWh
Standardtarifstufe	0 Cent/kWh

> Q1 - 01.01.2025 - 31.03.2025
> Q2 - 01.04.2025 - 30.06.2025
> Q3 - 01.07.2025 - 30.09.2025
> Q4 - 01.10.2025 - 31.12.2025

Abbildung 3. Eintragen der Niedriglasttarifstufe und der Hochlasttarifstufe

5. Klicken Sie auf *APP AKTUALISIEREN*.

6. In Ihrem FENECON Online-Monitoring wird jetzt folgendes Flat-Widget angezeigt:

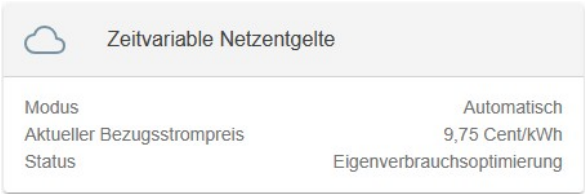


Abbildung 4. Zeitvariable Netzentgelte — Flat Widget

7. Wenn Sie unter dem Reiter *HISTORIE* auf das Widget *Zeitvariable Netzentgelte* klicken, erhalten Sie die entsprechende historische Ansicht:

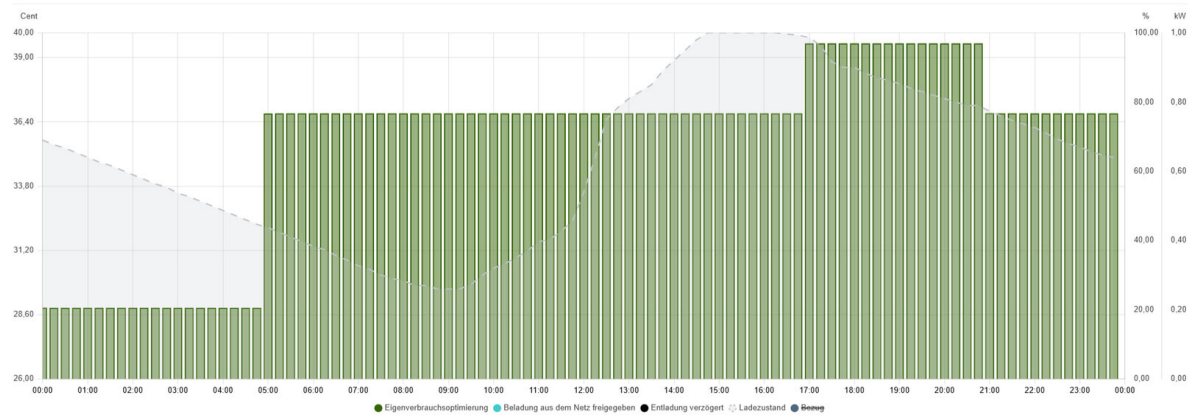


Abbildung 5. Zeitvariable Netzentgelte — Historische Ansicht

8. Hiermit ist die Konfiguration abgeschlossen.

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Symphon-E Service

Telefon Service: +49 (0) 371 45 85 68 - 100

E-Mail Service: symphon-e@heckert-solar.com